

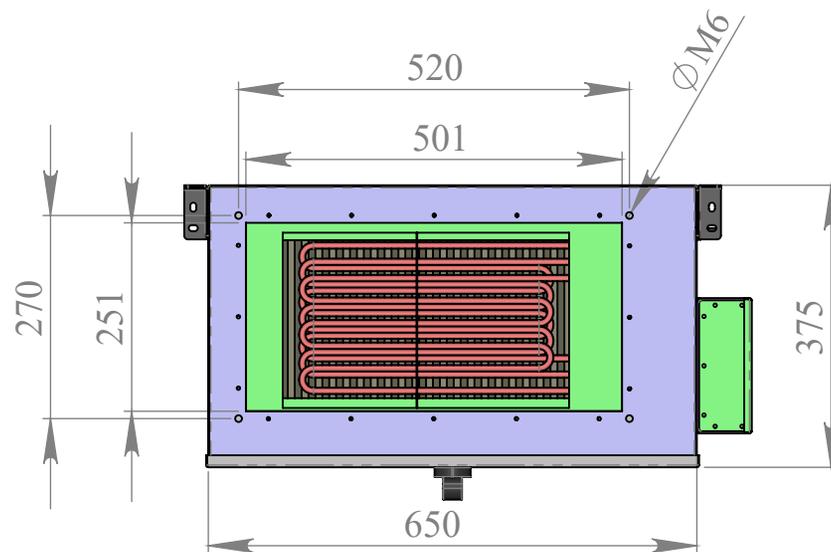
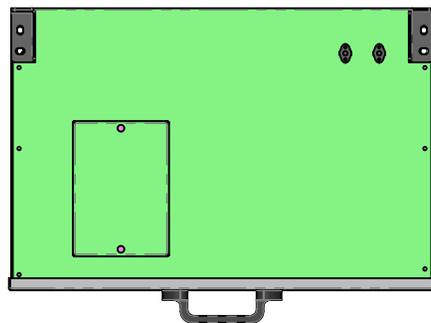


Секция преднагревателя 2000 PE

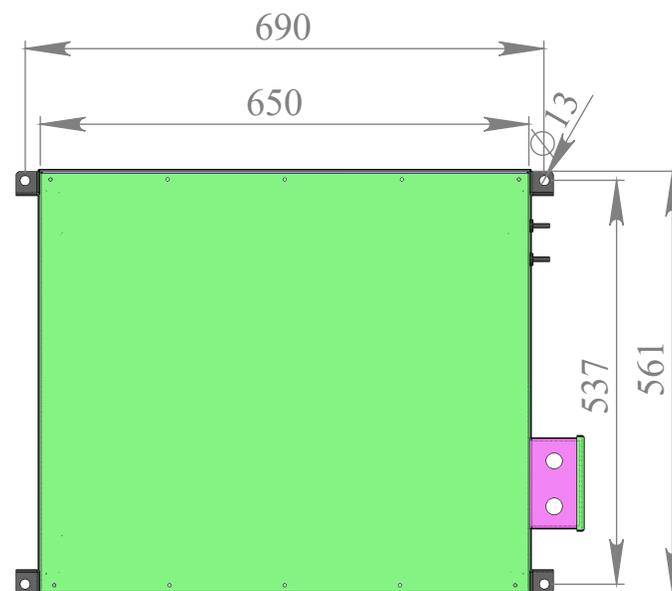

к вент. установке

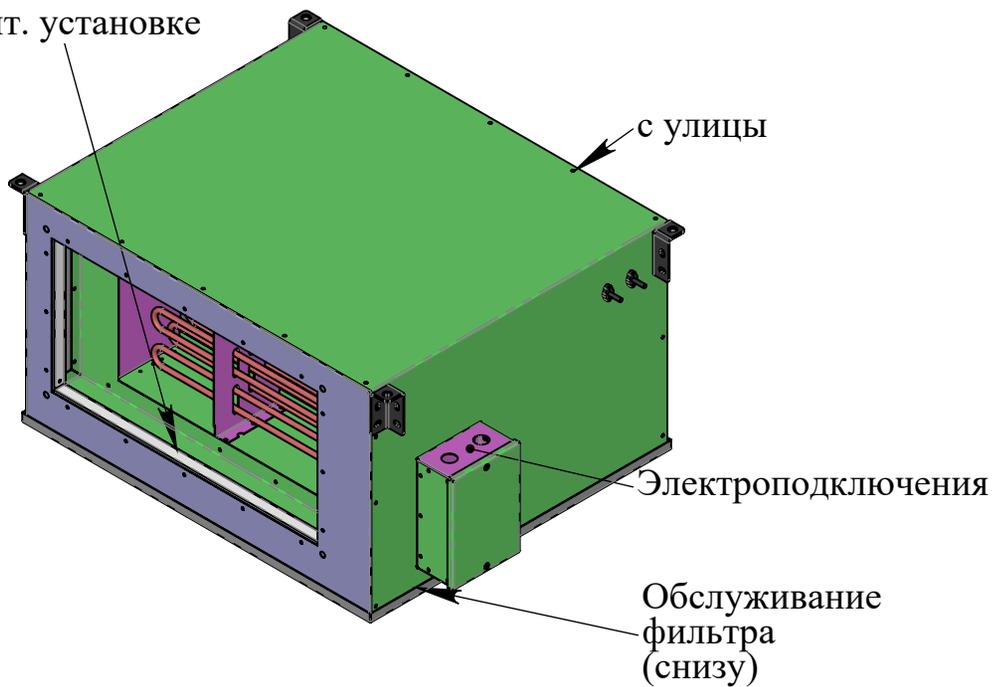

Датчик температуры установить в воздуховоде за калорифером на расстоянии 0,5 м