

# Включение удаленного сервисного доступа на пульте JLV135

Специалисты сервисного отдела Breezart могут подключиться к вентустановки для ее удаленной диагностики и настройки при условии включения на пульте **Удаленного сервиса**. Для этого:

1. Подключите пульт JLV135 к Wi-Fi с выходом в интернет.
2. Включите режим Удаленного управления через интернет. Для этого перейдите в **Меню / Удаленное управление**. Откроется экран, где нужно активировать селектор «Включить веб-управление».


После этого на главном экране должна появиться иконка Сеть, показывающая соединение с сервером:




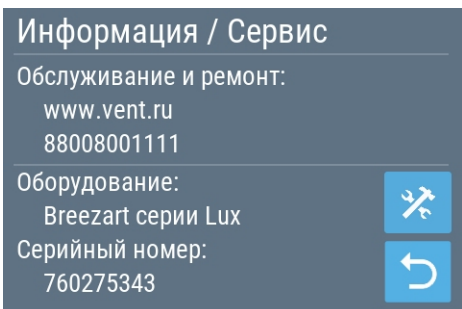
– включено веб-управление, подключение к серверу установлено или



– включено веб-управление, идет обмен данными с сервером

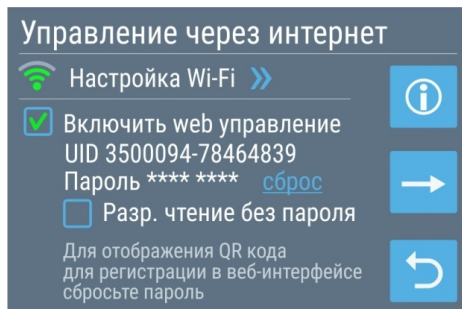

3. Теперь нужно перейти в Сервисные настройки. По умолчанию этот раздел скрыт, для его активации необходимо:
  - В разделе Главное меню нажать кнопку **Инфо**
  - На экране Инфо нажать кнопку **Сервис**
  - На экране Сервис нажать 7 раз на любое пустое место экрана – появится кнопка  для перехода в **Сервисные настройки**.





4. На втором экране раздела **Сервисные настройки** нажмите **Тест упр.**, откроется экран **Сервисное управление**, где нужно включить селектор **Шлюз удаленного управления**.

При включении этой функции пульт подключается к серверу сервисной службы Breezart для удаленной настройки контроллера вентустановки.

Если соединение установлено, то в нижней части экрана должно появиться сообщение **OK, запрос N**, где N – счетчик запросов от сервера. Если сообщение **OK** не появляется в течение 1...2 минут, то:


- Проверьте подключение к интернету и убедитесь, что доступно управление через веб-интерфейс (описание см. в Инструкции пользователя).
- Перезагрузите пульт. Для этого перейдите на экран Меню / Информация, там нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку Возврат (Reset).

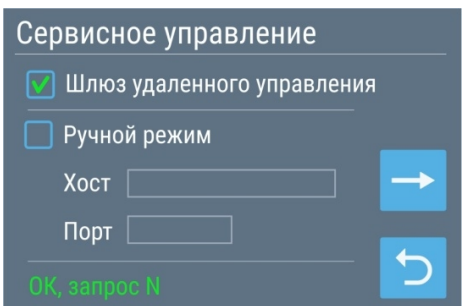

5. После этого вернитесь на Главный экран и нажмите на иконку Связь по сети 

Откроется экран со статистикой подключения и UID пульта.

Необходимо отправить фото этого экрана специалисту Breezart.

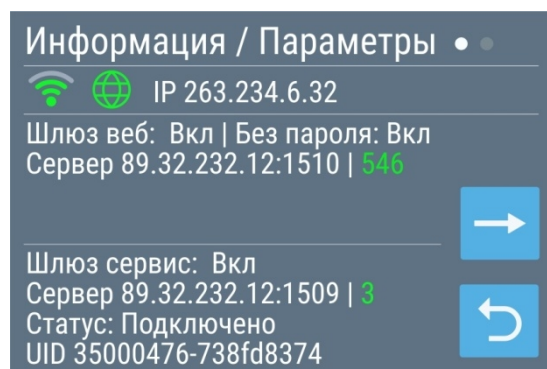

6. Также для специалиста Breezart может потребоваться фото экрана **Информация / Сервис** (см. п.3) с названием серии и серийным номером вентустановки.

**Внимание!** В процессе удаленной настройки контроллера не рекомендуется выполнять какие-либо действия с пультом, так как это снизит скорость связи с сервером.

После окончания работ необходимо выключить функцию **Шлюз удаленного управления**.